


通江源康调味品公司新建酿造调味品生产厂

（总平布置及附属工程施工图）

业兢集团有限公司

二零二五年十一月

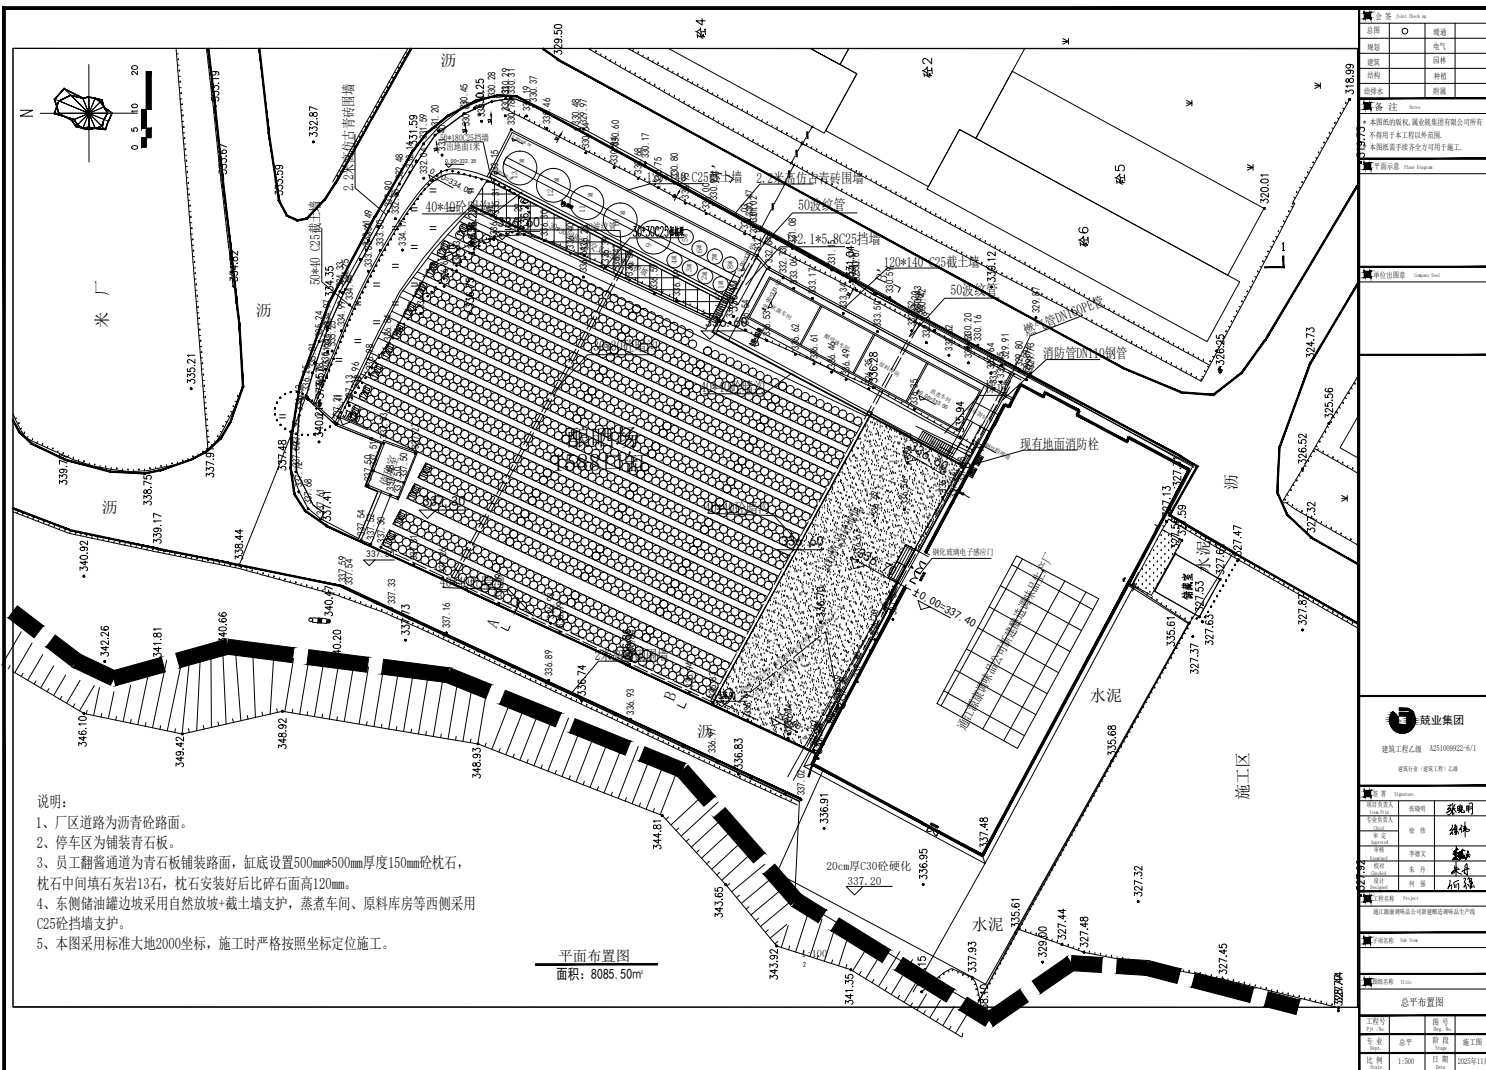

总图	○	暖通	
规划		电气	
建筑		园林	
结构		种植	
给排水		附属	

备 注	Notes
* 本图纸的版权, 属业筑集团有限公司所有 不得用于本工程以外范围。 本图纸需经业主方全方可用于施工。	

■ 平面示意 Plan Diagram

单位出图章 Company Seal



建筑工程乙级 A251009922-6/1

建筑行业（建筑工程）乙级

项目负责 Team In		张晓明	张晓明
专业负责 Chief		徐伟	徐伟
审定 Approved		李德文	李德文
校核 Checked		朱丹	朱丹
设计 Designed		何强	何强

工程名称	Project
通江美康调味品公司新建调味品生产线	

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 278: 1039-1044.

子项名称	Sub Item

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112


图例名称	Title
	六六六六六六

工程号		图号	
-----	--	----	--

专业	总平	阶段	施工图
----	----	----	-----

比例 Scale	1:500	日期 Date	2025年11月
-------------	-------	------------	----------


高程 (m)
(黄海高程系)

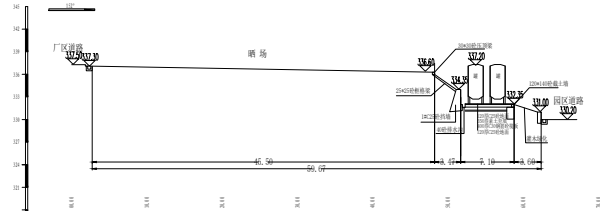

A-A' 剖面设计图


水平比例: 1:500
垂直比例: 1:500

高程 (m)
(黄海高程系)

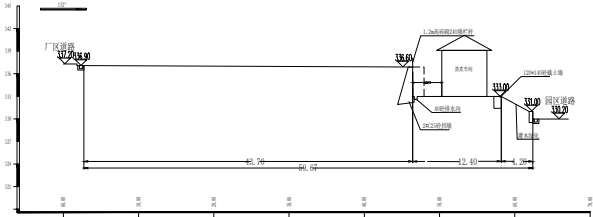


B-B' 剖面设计图

水平比例: 1:500
垂直比例: 1:500




广场铺装详图

距地面平均开挖 3 米后, 铺装 150mm 厚碎石层。




晒场晒缸与翻釜通道详图




1#挡墙详图

比例: 1:150




2#挡墙详图

比例: 1:150




2#挡墙梯道详图

比例: 1:150



2#挡墙、梯道、升降机坡道详图

比例: 1:100




梯道、升降机坡道详图


比例: 1:100

本工程设计说明:


1. 图中尺寸按特殊注写均为以 mm 计;
2. 图中尺寸按特殊注写均为以 mm 计;
3. 图中尺寸按特殊注写均为以 mm 计;
4. 图中尺寸按特殊注写均为以 mm 计;
5. 图中尺寸按特殊注写均为以 mm 计;
6. 图中尺寸按特殊注写均为以 mm 计;
7. 图中尺寸按特殊注写均为以 mm 计;



30 框格梁详图



30 压顶梁详图



排水沟 (沟内) 详图



排水沟 (沟外) 详图

材料说明:

1. 图中尺寸按特殊注写均为以 mm 计;
2. 图中尺寸按特殊注写均为以 mm 计;
3. 图中尺寸按特殊注写均为以 mm 计;
4. 图中尺寸按特殊注写均为以 mm 计;
5. 图中尺寸按特殊注写均为以 mm 计;
6. 图中尺寸按特殊注写均为以 mm 计;
7. 图中尺寸按特殊注写均为以 mm 计;

设计人	审核人	批准人
设计人	审核人	批准人
设计人	审核人	批准人
设计人	审核人	批准人
设计人	审核人	批准人

设计人	审核人	批准人
设计人	审核人	批准人
设计人	审核人	批准人
设计人	审核人	批准人
设计人	审核人	批准人

设计人	审核人	批准人
设计人	审核人	批准人
设计人	审核人	批准人
设计人	审核人	批准人
设计人	审核人	批准人

设计人	审核人	批准人
设计人	审核人	批准人
设计人	审核人	批准人
设计人	审核人	批准人
设计人	审核人	批准人

设计人	审核人	批准人
设计人	审核人	批准人
设计人	审核人	批准人
设计人	审核人	批准人
设计人	审核人	批准人

设计人	审核人	批准人
设计人	审核人	批准人
设计人	审核人	批准人
设计人	审核人	批准人
设计人	审核人	批准人

设计人	审核人	批准人
设计人	审核人	批准人
设计人	审核人	批准人
设计人	审核人	批准人
设计人	审核人	批准人

设计人	审核人	批准人
设计人	审核人	批准人
设计人	审核人	批准人
设计人	审核人	批准人
设计人	审核人	批准人

设计人	审核人	批准人
设计人	审核人	批准人
设计人	审核人	批准人
设计人	审核人	批准人
设计人	审核人	批准人

设计人	审核人	批准人
设计人	审核人	批准人
设计人	审核人	批准人
设计人	审核人	批准人
设计人	审核人	批准人

设计人	审核人	批准人
设计人	审核人	批准人
设计人	审核人	批准人
设计人	审核人	批准人
设计人	审核人	批准人

设计人	审核人	批准人
设计人	审核人	批准人
设计人	审核人	批准人
设计人	审核人	批准人
设计人	审核人	批准人

设计人	审核人	批准人
设计人	审核人	批准人
设计人	审核人	批准人
设计人	审核人	批准人
设计人	审核人	批准人


设计人	审核人	批准人
设计人	审核人	批准人
设计人	审核人	批准人
设计人	审核人	批准人
设计人	审核人	批准人

设计人	审核人	批准人
设计人	审核人	批准人
设计人	审核人	批准人
设计人	审核人	批准人
设计人	审核人	批准人

设计人	审核人	批准人
设计人	审核人	批准人
设计人	审核人	批准人
设计人	审核人	批准人
设计人	审核人	批准人

设计人	审核人	批准人
设计人	审核人	批准人
设计人	审核人	批准人
设计人	审核人	批准人
设计人	审核人	批准人

设计人	审核人	批准人
设计人	审核人	批准人
设计人	审核人	批准人
设计人	审核人	批准人
设计人	审核人	批准人

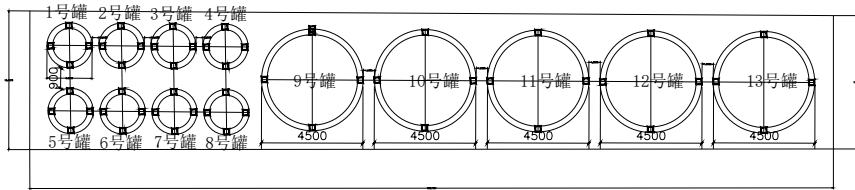

基础平面布置图

1:100




设计说明:


- 1、图中尺寸除特殊注明外均以mm计;
- 2、垫层砼C20, 筏板砼C30, 构造柱及柱砼C25, ;
- 3、基础持力层特征值 $f_{ak} \geq 130kpa$;
- 4、9-13号罐为圆柱体, 中间采用实心页岩砖填充并设置构造柱;
- 5、填充墙采用Mu7.5砂浆砌筑;
- 6、9-13号罐基础砌筑部分内外采用1:2水泥砂浆抹灰;
- 7、其他未尽事宜, 严格按照相关规范和标准执行。

基础剖面图

1:100

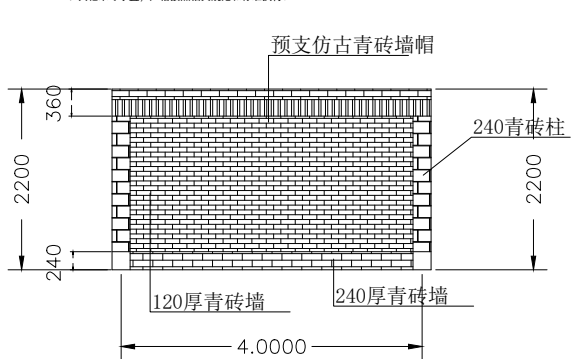

2.2米高仿古青砖围墙

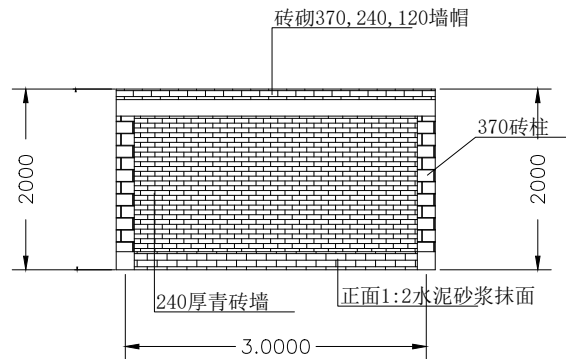

2.0米高页岩砖围墙

审核	审核	审核
总图	电气	暖通
规划	电气	暖通
建筑	结构	暖通
结构	暖通	暖通
给排水	暖通	暖通

备注	说明
1	本图纸的版权, 归本集团所有, 不得用于本工程以外范围。
2	本图纸需于施工前方可用于施工。

审核	审核
----	----

审核	审核
----	----

审核	审核
----	----

审核	审核
----	----

审核	审核
----	----

审核	审核
----	----

审核	审核
----	----

审核	审核
----	----

审核	审核
----	----

审核	审核
----	----

审核	审核
----	----

审核	审核
----	----

审核	审核
----	----

审核	审核
----	----

审核	审核
----	----

审核	审核
----	----

审核	审核
----	----

审核	审核
----	----

审核	审核
----	----

审核	审核
----	----

审核	审核
----	----

审核	审核
----	----

审核	审核
----	----